



U=400/230V

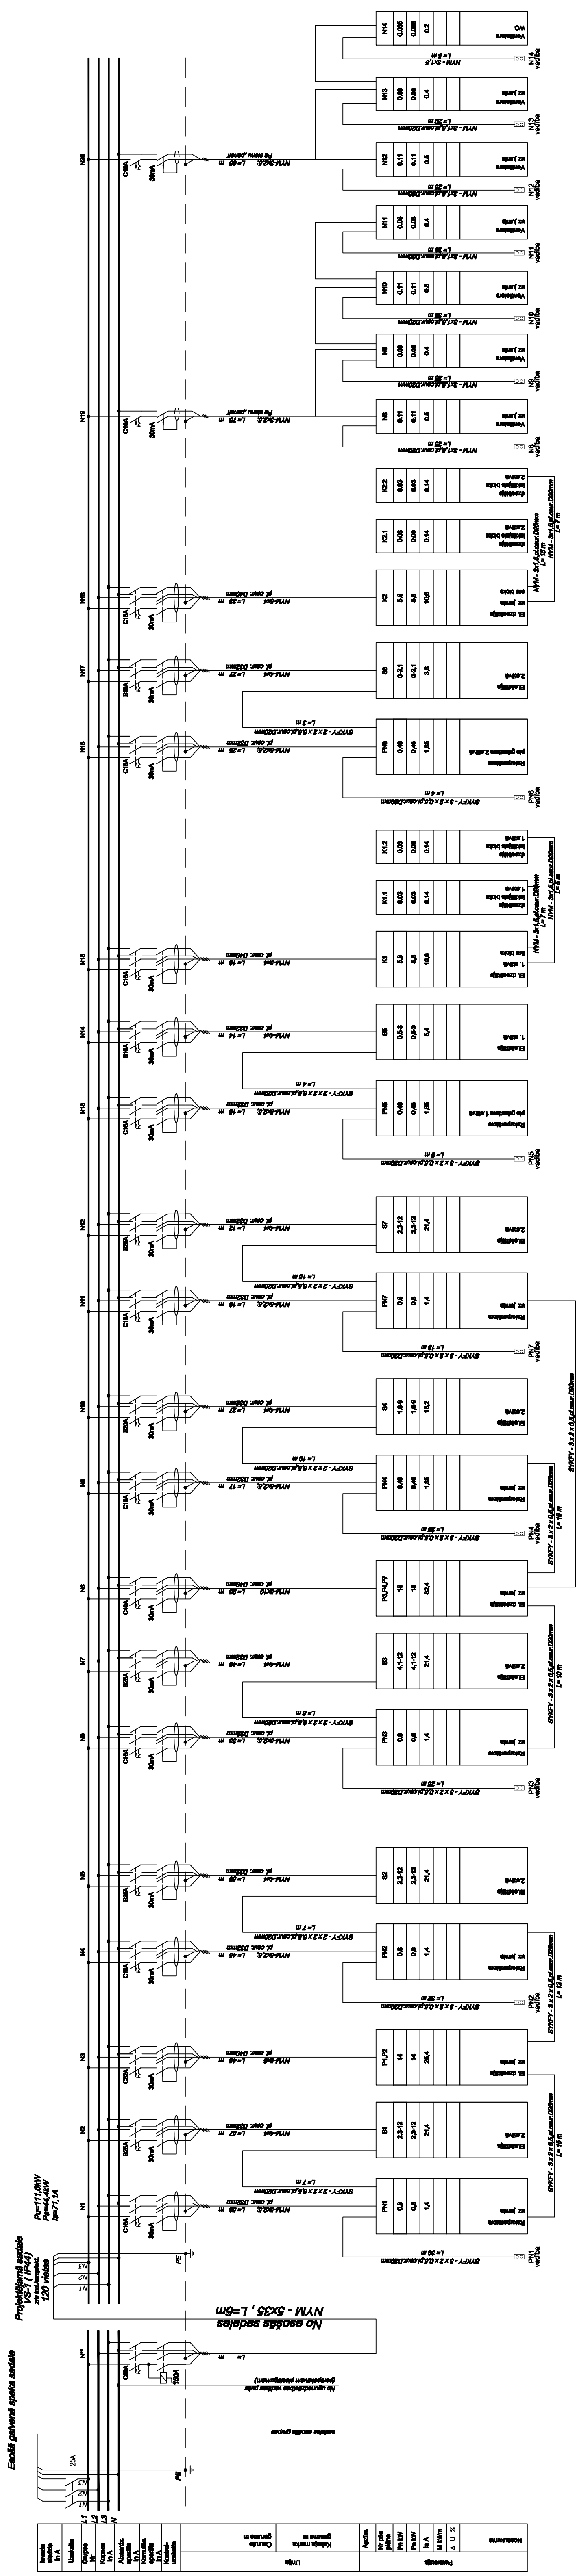

PROJEKTAĻS	LEĀ DORNAVĪDEĀ N24
INŽINIERIS	VENTPROJEKTS
STADIJA	TP
MARKA	EL
LAPĀ	2
MĒROKS	
PARASTS	
DATAIS	2013.03.

Automatizācija atslēdzē	3F-C80A	1
Kontaktori	3F-750A	1
Automatizācija atslēdzē	3F-C20A	1
Automatizācija atslēdzē	3F-C32A	1
Automatizācija atslēdzē	3F-C16A	0
Automatizācija atslēdzē	3F-630A	4
Automatizācija atslēdzē	3F-400A	1
Automatizācija atslēdzē	3F-250A	1
Stabu nāpācītes automātis	3F-B16A	16
Automatizācija atslēdzē	1F-C16A	2

U=400/230V

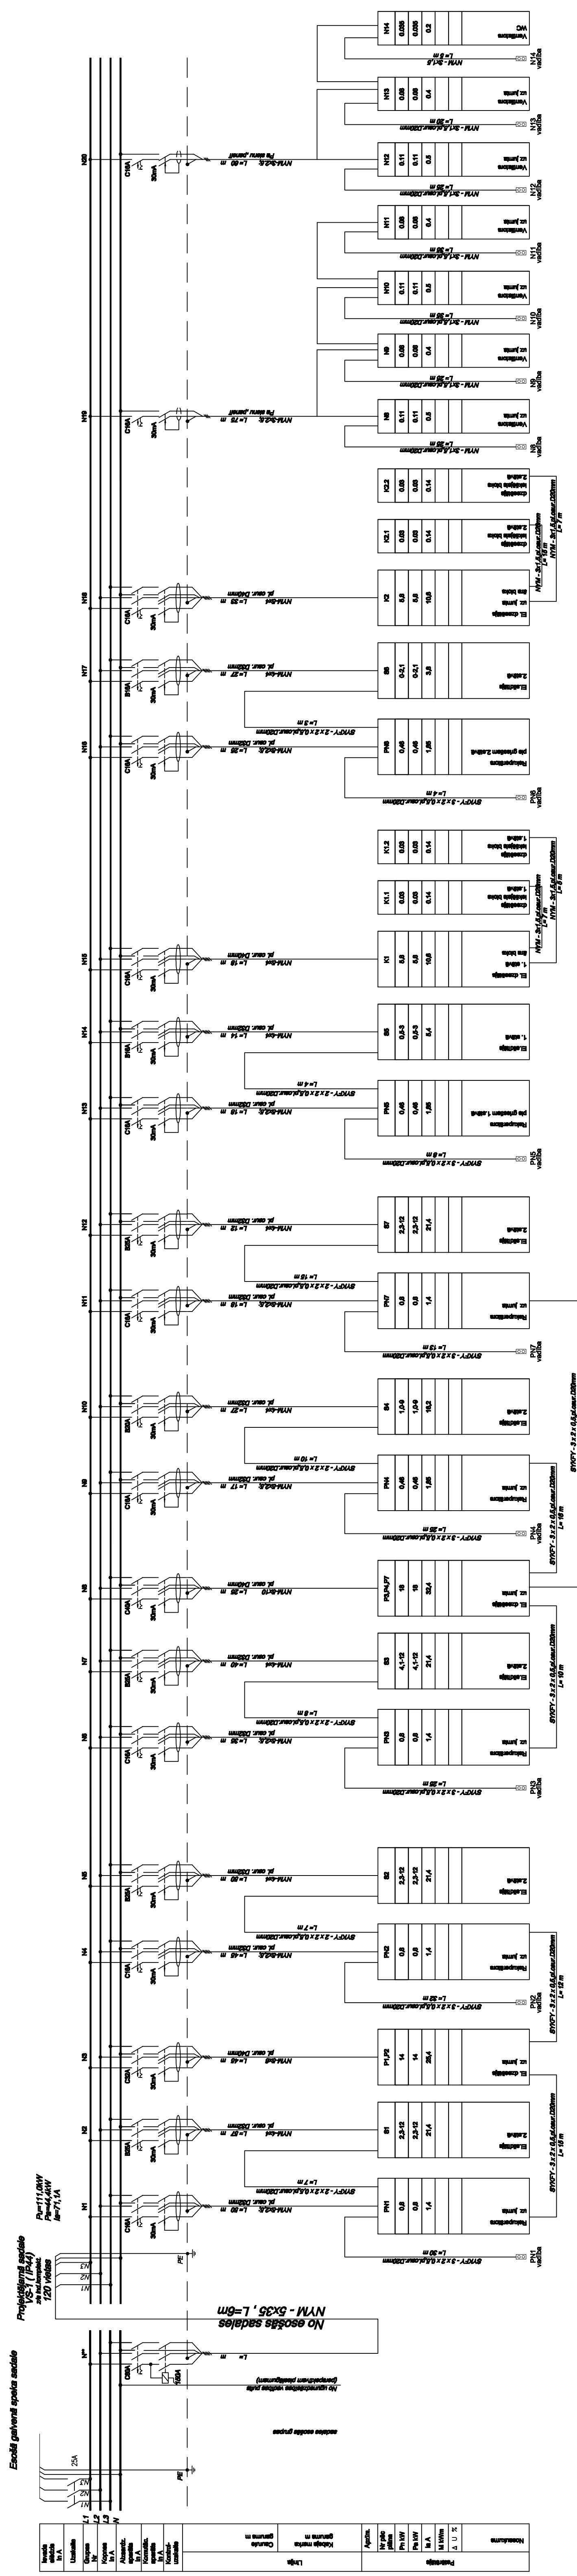

PROJEKTAĻS	LEĀ DORNAVĪDEĀ N24
INŽINIERIS	VENTPROJEKTS
STADIJA	TP
MARKA	EL
LAPĀ	2
MĒROKS	
PARASTS	
DATAIS	2013.03.

Automatizācija atslēdzē	3F-C80A	1
Kontaktori	3F-750A	1
Automatizācija atslēdzē	3F-C20A	1
Automatizācija atslēdzē	3F-C32A	1
Automatizācija atslēdzē	3F-C16A	0
Automatizācija atslēdzē	3F-630A	4
Automatizācija atslēdzē	3F-400A	1
Automatizācija atslēdzē	3F-250A	1
Stabu nāpācītes automātis	3F-B16A	16
Automatizācija atslēdzē	1F-C16A	2